

MEGJEGYZÉS

Névleges feszültség: 3x400/230V; 50Hz
 Érintésvédelem: TN (nullázás)
 Az elosztószekrény típusa: MODUL 160 ILC 2U424
 védettsége: IP30

Az elosztó elhelyezése a Ge-05. sz. terv szerinti helyen, oldalfalalba süllyesztve történjen.

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást


Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot.

A leágazásoknál maradódnál fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.

Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni. A terv csak műszaki leírással együtt érvényes.

Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364
 MSZ EN 61439-1:2012

SZELLŐZÉS VEZÉRLÉS ÁRAMÚTTERV

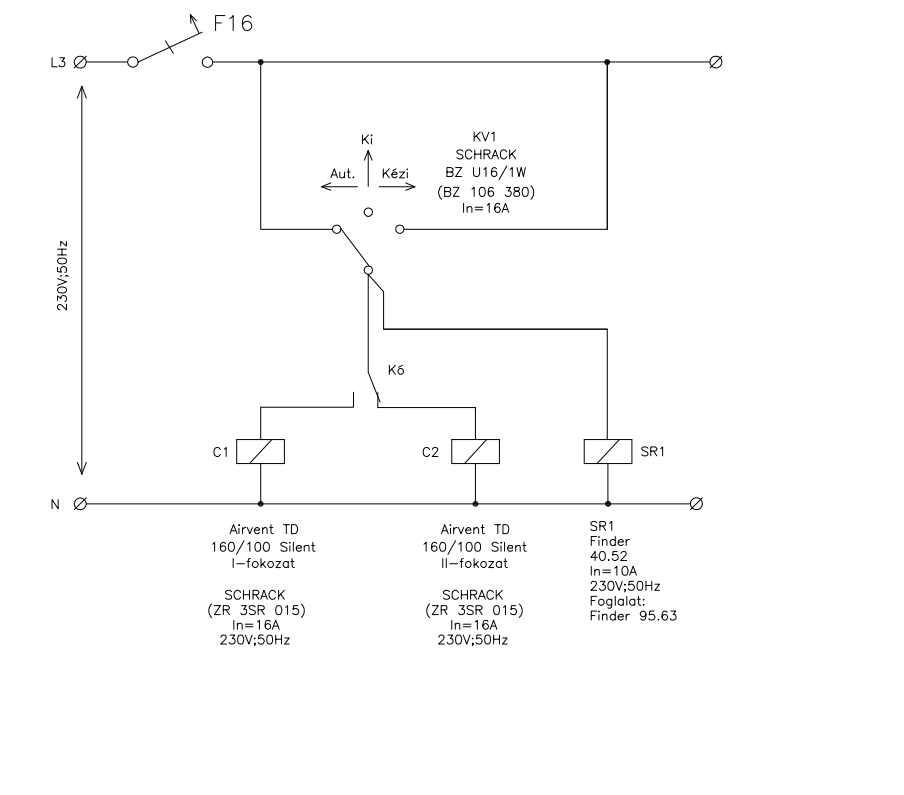

Kóródi-Felföldi Roland Villamos Szakági tervező		Projekt Nr./Munkaszám:
5600 Békéscsaba Lencsési út. 9.sz 1/4 Tel./Fax: 66 454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26 e-mail: korodi.f.roland@gmail.com		EV-017/17
Date/Dátum:		2017. június. 02
Projekt/Létesítmény:		KIVITELITERV
7700 GYULA Béke sugárút 39.sz (Hrsz.:4712) "Zöldkereszt" házi gyermekorvosi rendelő és házi orvosi ügyelet		
Title/Terrazaj megnevezés: E1 jelű elosztóberendezés egyvonalas kapcsolási rajz		
Responsible designer/Felelős tervező:	Scale/Méretarány:	Drawing Nr./Rajzsám:
Kóródi-F Roland V-T/04-634-2014	1:50	Ge-07